

大开港加铺混凝土基层及找平层

RCPⅢ4.00X2000 L=56m GB/T11836 (含普通钢筋混凝土管1.2m)

X=34.35983,850
Y=4.98217,14.7

设计终点
dn200橡胶管
X=34.35933,7.5
Y=4.98328,36.5


信号杆4
敷设井位示意图
X=34.35561,370
Y=4.98323,34

信号杆3
敷设井位示意图
X=34.35116,186
Y=4.98512,1

信号杆2
敷设井位示意图
X=34.34676,288
Y=4.98242,504

本设计为中压A级埋地燃气输配工程，管道设计压力为0.4MPa，管径为dn200，设计压力为0.4MPa，管径为dn200。

- 1、本设计为中压A级埋地燃气输配工程，管道设计压力为0.4MPa，管径为dn200。
- 2、图中只标注了燃气管道的走向，具体的管位、管径、管长等数据，请参见相关设计文件。
- 3、本工程燃气管道的敷设应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GB50095-2004(2019年版)的相关规定。
- 4、工程中所用管材应符合《聚乙烯(PE)燃气管道》GB15558.3-2003的相关规定。
- 5、燃气管道的敷设应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GB50095-2004(2019年版)的相关规定。
- 6、本设计燃气管道的敷设应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GB50095-2004(2019年版)的相关规定。
- 7、其他施工要求详见设计说明及参照相关规范。

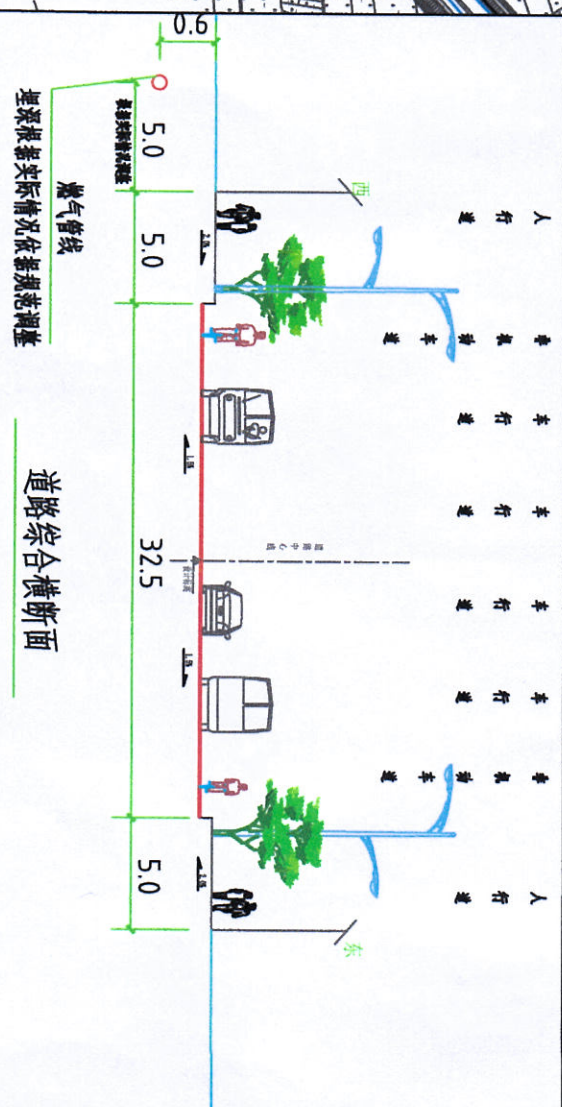

四川省建设工程设计专用章
四川傲永科技有限责任公司
资质等级：市政公用工程、燃气工程、
注册证书编号：A251028793 有效期至：2024年12月31日



四川傲永科技有限责任公司

Sichuan aoyong Technology Co., Ltd
设计证书编号：A251028793

广汉市金鱼镇鸛鸣村天然气管道延伸线工程
燃气管道平面布置图

日期 2024.03 项目号 SCAY-XXXX 附图2 版次 0